

モンゴル・ウランバートル市 上下水道公社


1959 – 2009

代表 B.プレブジャブ




ウランバートル上下水道公社について

• 公社設立:	1959年
• 井戸区域:	4
• 給水本管延長:	522.3 km
• 下水本管延長:	147.7 km
• 飲料水給水量 (平均 / 日)	150.000-157.000 m ³
• 処理排水量 (平均 / 日) :	160.000-165.000 m ³
• ゲル地区におけるウォーターキオスク数:	530 kiosks
• 公社職員数(2008):	1343
• 有収水率(2008):	79,0%
• 有収下水率(2008):	78,1%
• 料金徴収率(2008):	99,3%
• 供給人口(2008):	約100万人
• アパートにおける平均消費量(2008):	272,3 l/c/d
• ゲル地区における平均消費量 (2008):	8 l/c/d




公社の概要

- ▶ ウランバートル上下水道公社は運営会社である
- ▶ 公社の株主はウランバートル市で、料金や予算について監督する
- ▶ ウランバートル市長と営業契約を結んでいる
- ▶ 資産の運用に関しても運営契約を結んでいる
- ▶ 現在法令に従い機構改革に取り組んでいる



ウランバートルにおける都市開発

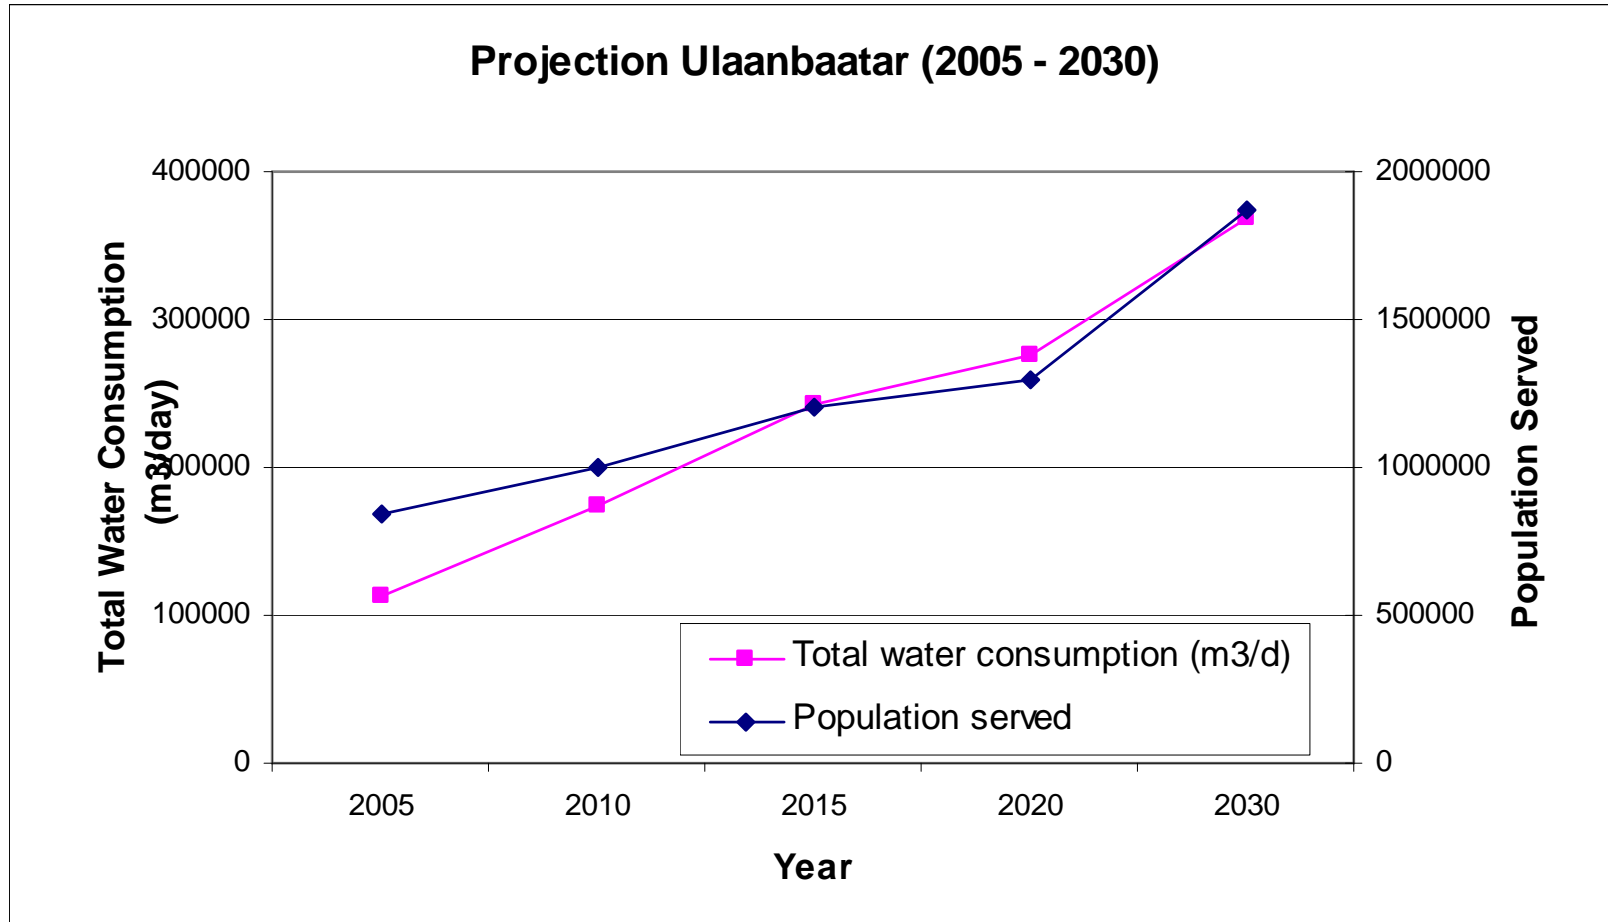



ミレニアム開発目標

(モンゴル全域)

	2006	2015
飲料水	39,2 %	60 %
衛生	26,6%	40 %



現在進行中のプロジェクト

- ▶ Ulaanbaatar Service Improvement Projects 1 and 2 for extension of water services into the peri-urban ger areas (世界銀行融資)
- ▶ Renovation of the waste water treatment plant (スペイン政府融資)
- ▶ 水供給システムの改善事業 (JICA 無償)
- ▶ Water Operator Partnership (WOP) with Vitens-Evides International from the Netherlands